ZRSD.G Yıldız Üçgen Rölesi

KAEL

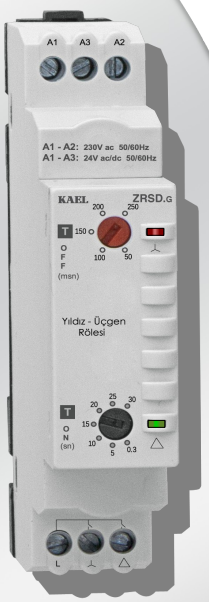

CE

www.kael.com.tr
info@kael.com.tr

ISO 9001:2008

Made in
TURKEY

Enerji verildiğinde yıldız rölesi kontağını çeker. Ayarlanan T(on) süresi sonunda yıldız rölesi kontağını bırakır. T(off) geçiş süresi sonunda üçgen rölesi çeker. Rölenin enerjisi kesilene kadar bu pozisyonda kalır. Kontaktörlerin gücüne ve aşınmalarına göre kontak bırakma zamanı farklılıklar gösterebildiği için Toff süresi kullanıcı tarafından en güvenli süreye ayarlanmalıdır. (50-250 msn)

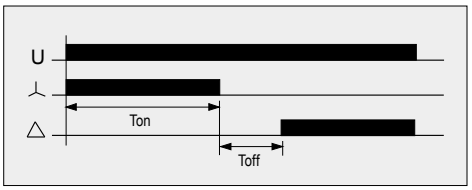

Bağlantı Şeması:

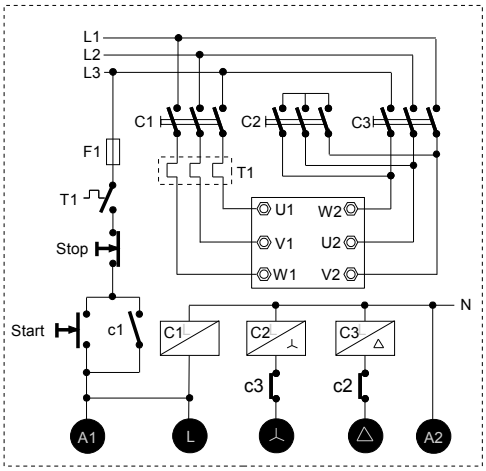

Teknik Bilgi:

İşletme Gerilimi(Un)	
A1-A2 terminalleri	:230 Vac (50/60Hz)
A3-A2 terminalleri	:24 Vac/dc (50/60Hz)
İşletme aralığı	: (0,9-1,1) x Un
Frekans	: 50/60 Hz.
Kontak Akımı	: Max.5 A / 250 Vac
Güç Tüketimi	: < 4 VA
Cihaz Koruma Sınıfı	: IP20
Klemens Koruma Sınıfı	: IP00
Ortam Sıcaklığı	: - 20 °C....+ 60 °C
Bağlantı Şekli	: Pano içindeki klemens rayına
Boyutlar	: 18x90x65 mm